



Tour d'horizon

Municipalité de Saint-Maurice



Service du feu

- Approbation de la convention
- Crédit d'engagement

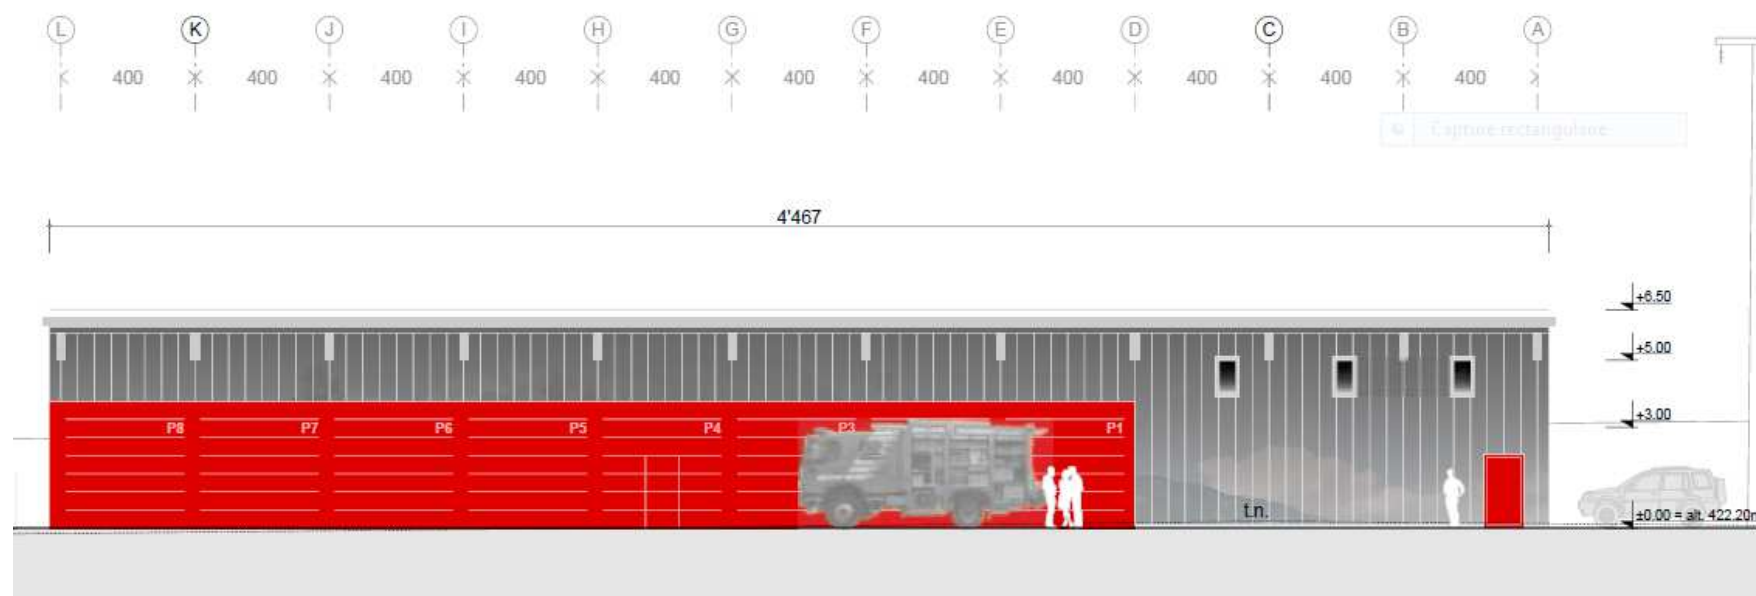

Taxe d'élimination des déchets



Restes alimentaires



Bâtiment Duc



Inside-out



Piscine – émission ABE



CONTEXTE

But du contrôle : Prélèvement officiel d'eau de baignade / Eau de baignade - Piscines / Centre sportif de St-Maurice
Prélèvement du : 13.12.2016 Effectué par : Monsieur Yves DEFLEUR Date arrivée : 13.12.2016

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 16-107613 - Eaux de baignade provenant de bassins chauds pour nageurs

Secteur : 1 - Piscine intérieure
Lieu de prélèvement : 241 - N° 241 Bassin nageurs, St-Maurice
Température de l'eau : 28 °C
pH : 7
Chlore libre (mg/l) : 0.16
Chlore total (mg/l) : 0.61
Chlore combiné (mg/l) : 0.45

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VS-0001-MOP	Germe aérobies mésophiles	UFC/ml	270	T : max. 1000
VS-0018-MOP	Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	non décelé	T : non décelé
VS-0008-MOP	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : non décelé

T: Valeur de tolérance L: Valeur de référence M: Valeur directive

Procédure Glarier

- Débat final le 27 mars



Office du tourisme



Saint-Maurice
D'AGAUNE